

COMANDO PROVINCIALE VV.F. MILANO



Comune di MILANO



OGGETTO : CONSULENZA PRELIMINARE ASSOGGETTABILITA' al
D.P.R. 151/2011 (Attività soggette al controllo dei VVF)

ATTIVITA' : Officina meccanica, carrozzeria e gommista.

RICHIEDENTE : CARROZZERIA

UBICAZIONE : Via Facsimile


DATA : Ottobre 2024



RELAZIONE TECNICA

INGEGNERIA MICHELENA
Società tra Professionisti S.r.l.

Milano - Roma - Latina - Bari

 324 807 4146




ing@michelena.it

PREMESSA

La presente relazione tecnica preliminare è finalizzata a valutare l'assoggettabilità al DPR 151/2011 dell'attività di officina meccanica, carrozzeria e gommista

UBICAZIONE

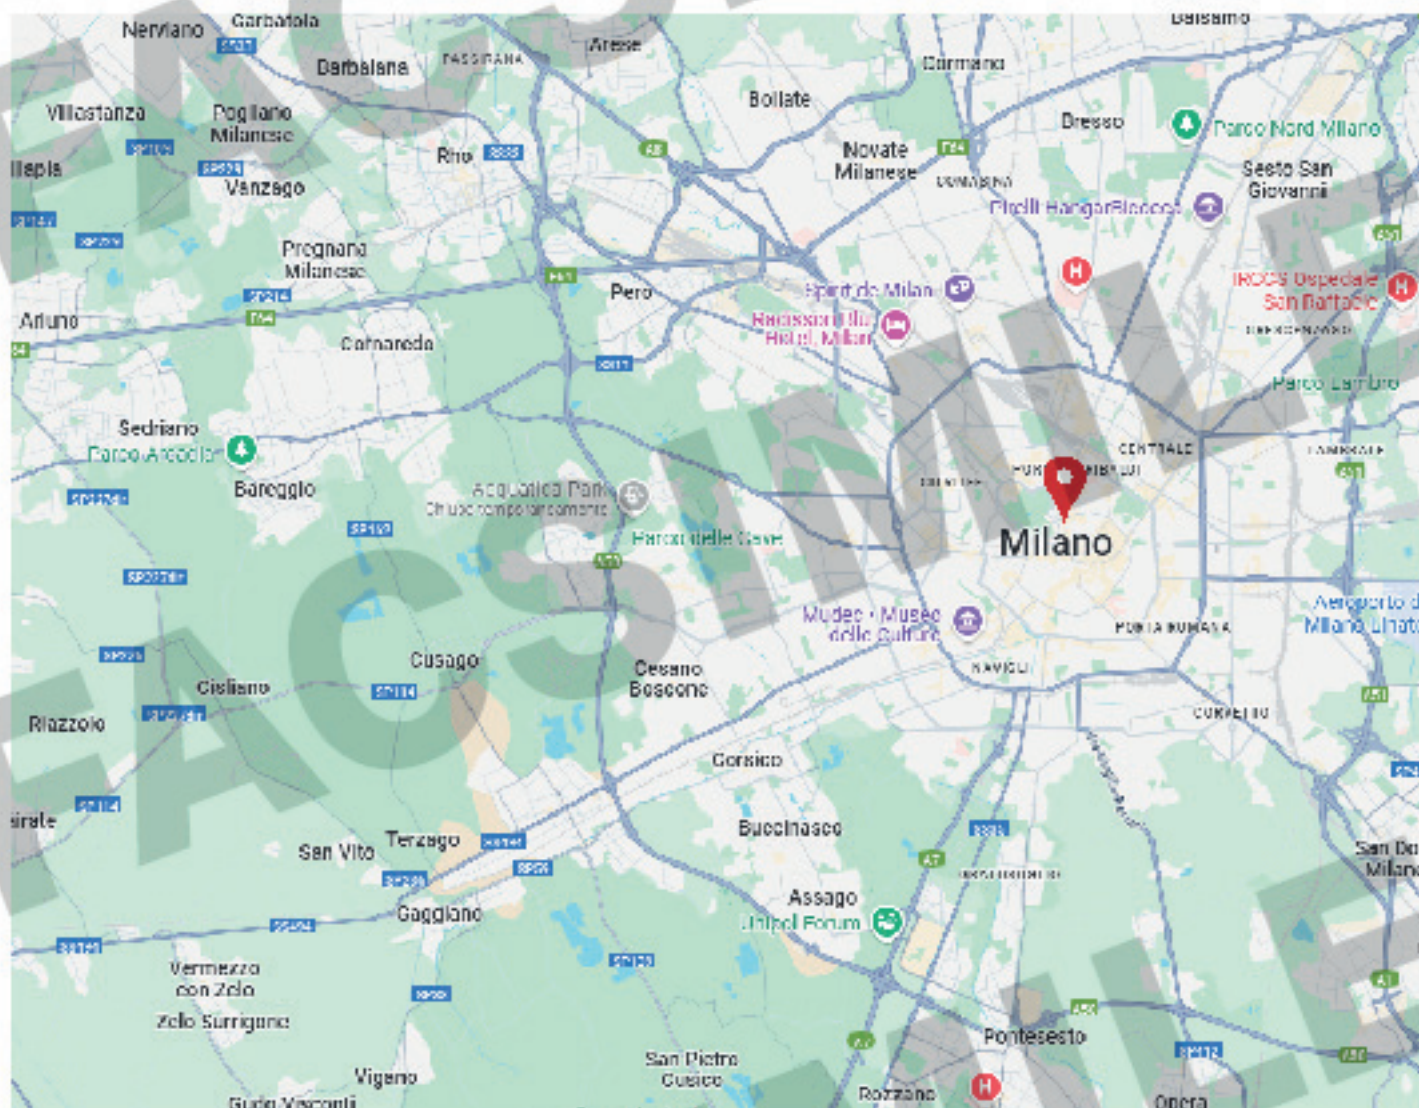

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività in oggetto è un'officina meccanica e carrozzeria sviluppata su due livelli:

- Piano terra: superficie di circa 653 m²
- Piano primo: deposito di circa 48 m²
- L'altezza utile della struttura è di 6,15 metri.

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Sono presenti i seguenti impianti:

- Centrale termica a servizio del forno di verniciatura: potenzialità 232 kW
- Centrale termica per il riscaldamento della struttura: potenzialità 175 kW

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA

La struttura presenta le seguenti caratteristiche:

- Lucernai longitudinali in copertura per l'illuminazione naturale
- Aperture utilizzabili come superficie di aerazione antincendio

ANALISI DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO

Sulla base delle informazioni fornite, si procede all'analisi delle possibili attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011:

Attività 53 "Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m² fino a 1.000 m²."

- L'attività rientra in questa categoria, essendo la superficie complessiva superiore a 300 m² (653 m² + 48 m² = 701 m²).

Attività 74 "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW."

- La centrale termica a servizio del forno di verniciatura (250 kW) rientra in questa categoria.
- La centrale termica per il riscaldamento (116 kW) non rientra in questa categoria, essendo al limite della soglia.

Attività 43 "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa da 10.000 kg a 50.000 kg."

- Da verificare la presenza dei quantitativi di pneumatici presenti nell'attività.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si può concludere che l'attività è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco per le seguenti categorie:

1. **Attività 53:** Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie
2. **Attività 74:** Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

Resta da verificare l'effettivo quantitativo dei pneumatici presenti nell'attività.

Si raccomanda di:

1. Effettuare un'analisi dettagliata dei rischi specifici dell'attività .
2. Verificare la presenza di ulteriori attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
3. Predisporre la documentazione tecnica necessaria per la presentazione della SCIA antincendio
4. Implementare le misure di prevenzione e protezione antincendio richieste dalla normativa vigente
5. Pianificare la formazione del personale in materia di sicurezza antincendio.

È di fondamentale importanza sottolineare le potenziali conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del DPR 151/2011.

Il rappresentante legale dell'attività potrebbe incorrere in gravi ripercussioni, sia di natura penale che amministrativa, come stabilito dagli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 139/2006.

Tali sanzioni possono comprendere non solo significative penalità pecuniarie, ma anche provvedimenti più severi, inclusa la possibilità di un'ordinanza di sospensione temporanea dell'attività.

